ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО»

(ОАО «Газпром газораспределение Иваново»)

Ул. Окуловой, д. 59, г. Иваново, РФ, 153020
Тел.: +7 (4932) 93-19-31, факс: +7 (4932) 93-19-19
www.ivoblgaz.ru, E-mail: administr@ivoblgaz.ru
ОКПО 03267353 , ОГРН 1023700530611, ИНН 3730006498, КПП 370250001

30.01.2015 № 15

на № _____ от _____

Технические условия № 15

ОАО «Газпром газораспределение Иваново»

Окуловой ул., д. 59, г. Иваново, 153020


Технические условия выданы для строительства объекта «Газопровод д. Захарово Шуйского района Ивановской области».
по адресу: Ивановская область, Шуйский район, д. Захарово.
место присоединения: существующий подземный газопровод природного газа высокого давления II категории Ø 63 х 5,8 мм (ПЭ80 SDR 11), Рраб до 0,6 МПа, «ГРС Чижово – с. Дунилово».
максимальная нагрузка: 143,1 нм^3 / час
Наименование ГРС: «Чижово».
Сроки подключения (технологического присоединения): 2015 г.
Инженерно-технические требования:
1.Проект должен быть согласован с филиалом ОАО «Газпром газораспределение Иваново» в г. Шуе и службой электрохимзащиты.
2.Предусмотренные проектом технические устройства должны пройти обязательную сертификацию либо иметь разрешение Ростехнадзора на применение, иметь техническую документацию, а трубы – сертификаты заводов-изготовителей.
3.Получить технические условия в службе электрохимзащиты (при необходимости).
4.Предусмотреть установку узла учета расхода газа в соответствии с действующим законодательством.
5.Проект согласовать с отделом метрологии ООО «Газпром межрегионгаз Иваново» (для всех категорий потребителей, кроме многоквартирных и индивидуальных жилых домов). В случае установки в многоквартирном доме общего узла учета расхода газа проект также необходимо согласовать с ООО «Газпром межрегионгаз Иваново».
6.Максимально предусмотреть подземную прокладку газопроводов и использование полиэтиленовых труб в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 п. 5.2.4. Для определения местонахождения газопровода приборным методом выполнить требования СП 42-103-2003.
Дополнительные требования:
1.До начала строительства заключить Договоры на ведение авторского надзора и строительного контроля (технический надзор).
2.До ввода объекта в эксплуатацию необходимо:
- Заключить со специализированной организацией договоры на техническое обслуживание газопровода и газового оборудования.
- Назначить ответственного за безопасную эксплуатацию объекта газоснабжения.
- Заключить договор на поставку газа с ООО «Газпром межрегионгаз Иваново».
Срок действия технических условий подключения: три года.
При проектировании головных ПРГ; ПРГ к потребителям с расчетным расходом газа свыше 1000 м^3/ч; ПРГ к потребителям, имеющим особые режимы газоснабжения (объекты с непрерывным технологическим процессом, объекты Минобороны и т.п.); ПРГ питающих кольцевые сети низкого давления (закольцованные по выходам); ПРГ расположенных в удаленных населенных пунктах рекомендуется предусматривать установку систем телеметрии на базе контроллеров АКТЕЛ. В качестве газорегуляторного оборудования ПРГ рекомендуется предусматривать оборудование производства ООО ПКФ «Экс-форма».
Основание на выдачу: служебная записка начальника ОКС Л.Л. Бодунова.

Заместитель генерального директора – главный инженер **С.А. Груздев**

« 30 » января 2015 г.

А.Н. Иванюк
8(4932) 93-19-49

Схема газификации д. Захарово Шуйского района Ивановской области.

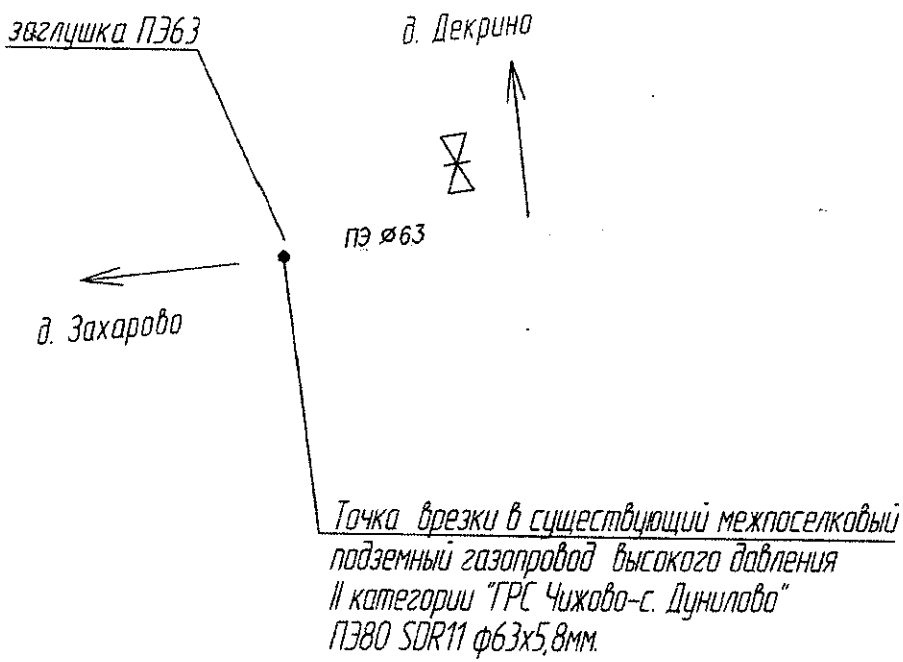

Инженер ПТО 1 категории Котова А.Н.

Инженер ПТО Чистова Н.В.